

лицевая сторона


внутренняя сторона

левая перчатка

правая перчатка

левая перчатка

правая перчатка

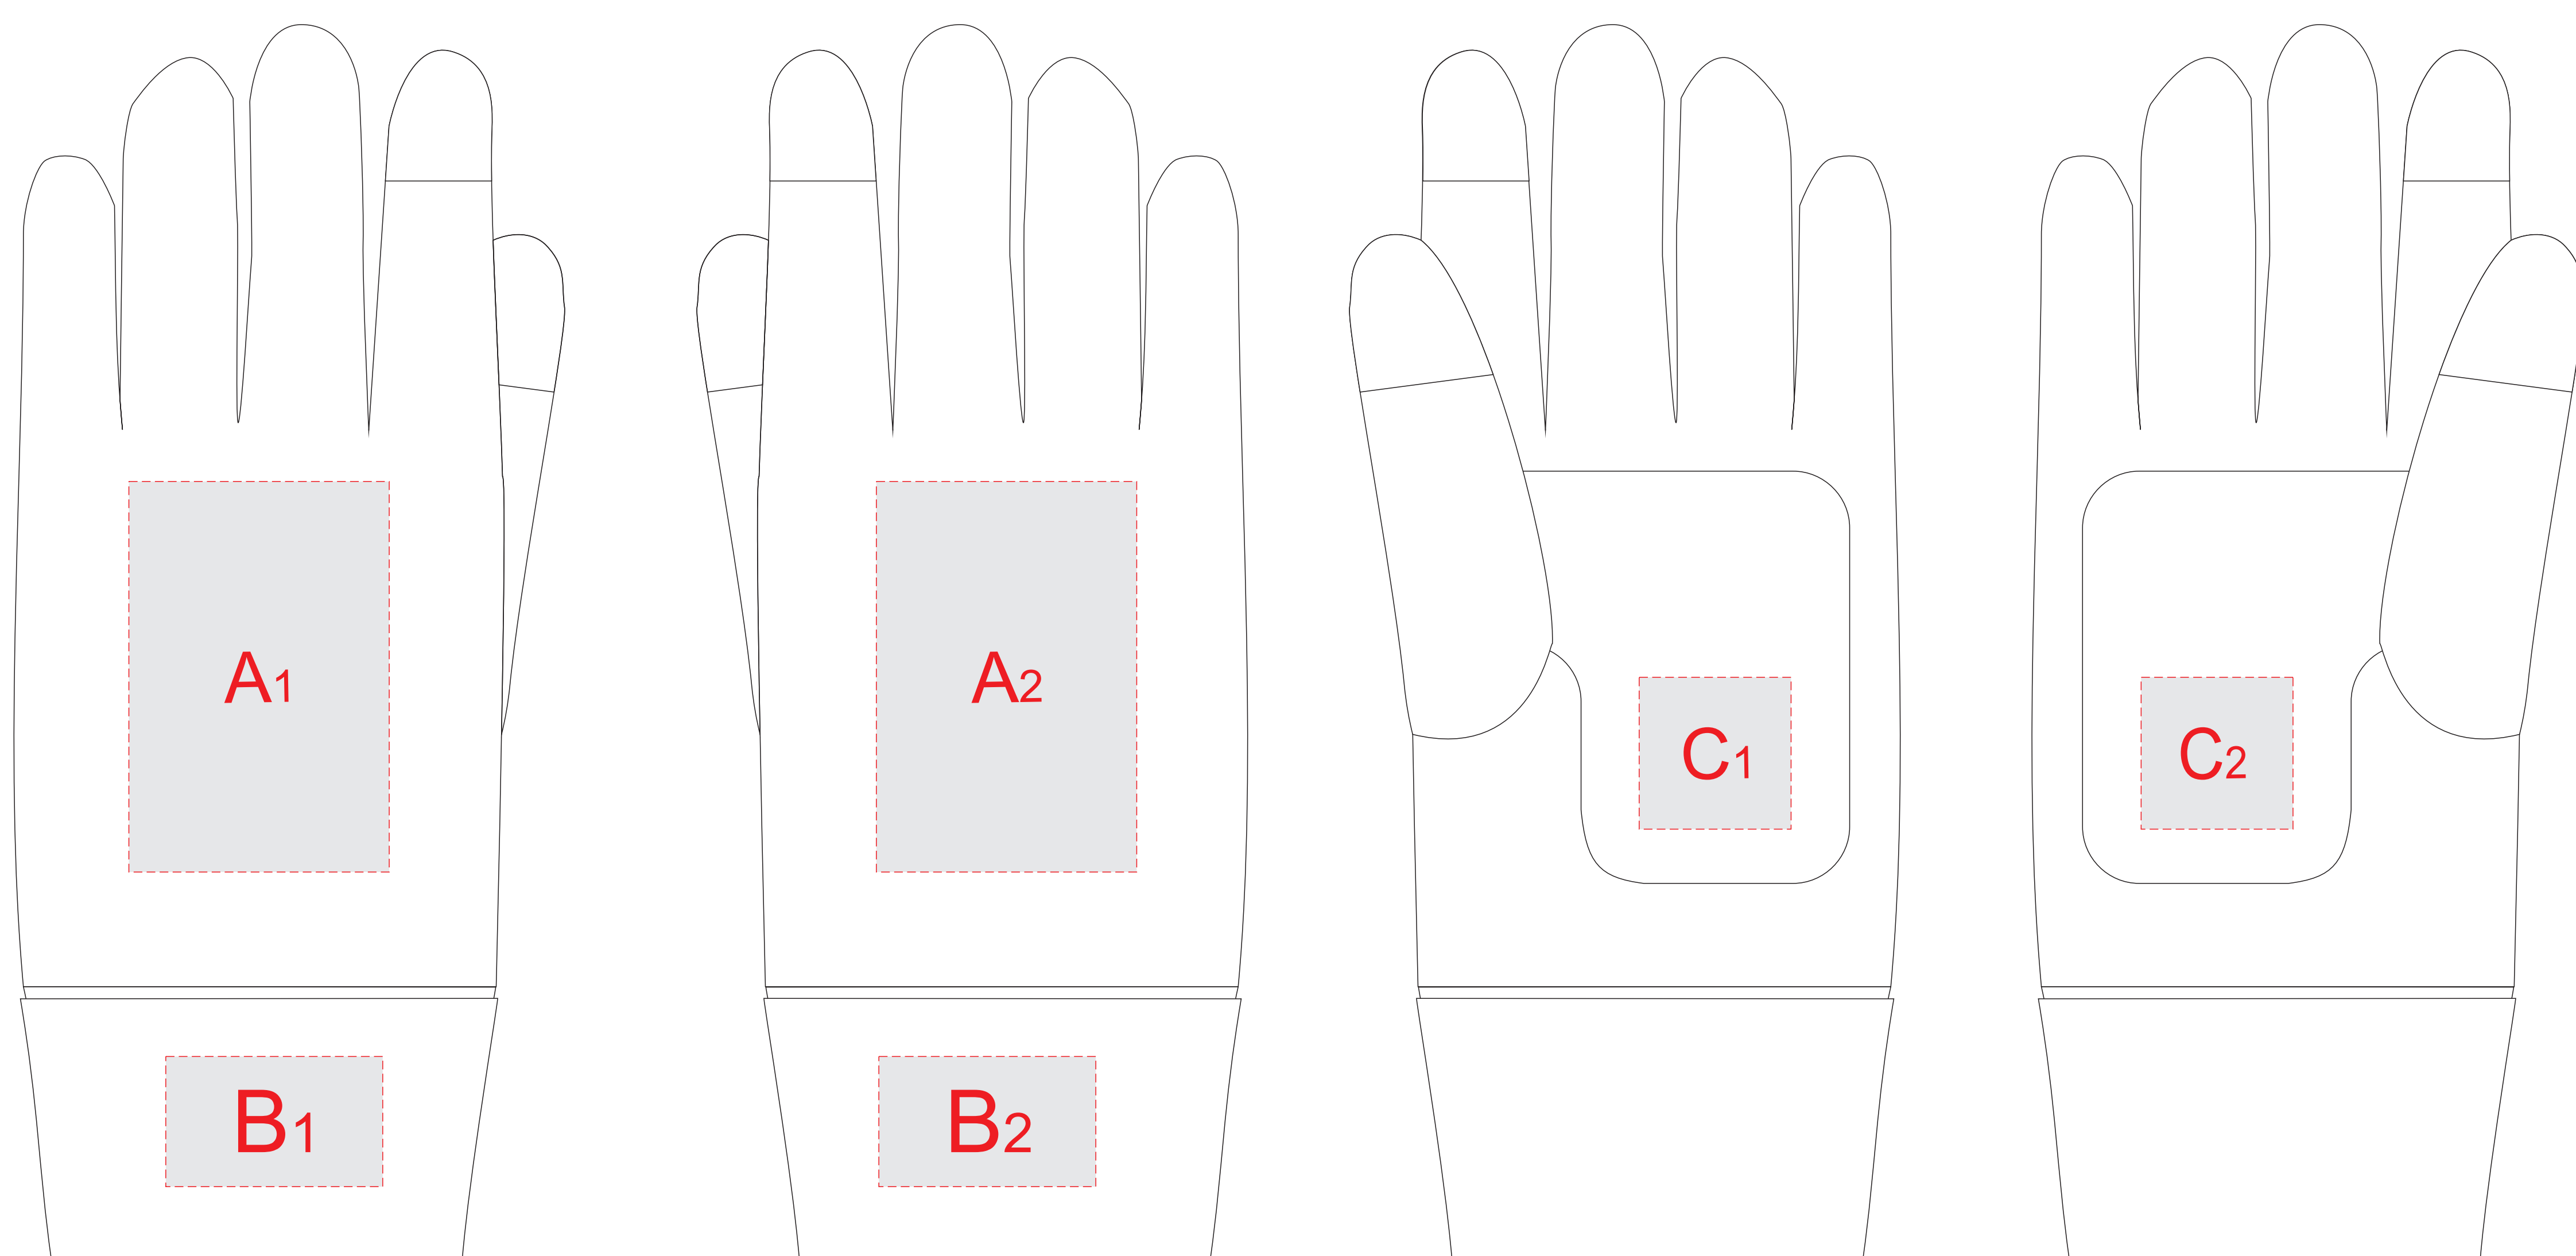

Внимание! В связи с особенностями структуры материала минимальная толщина линии термотранфера должна быть не менее 1 мм.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	60x90мм
B	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Шеврон вышитый	40x20мм
C	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	35x35мм

